


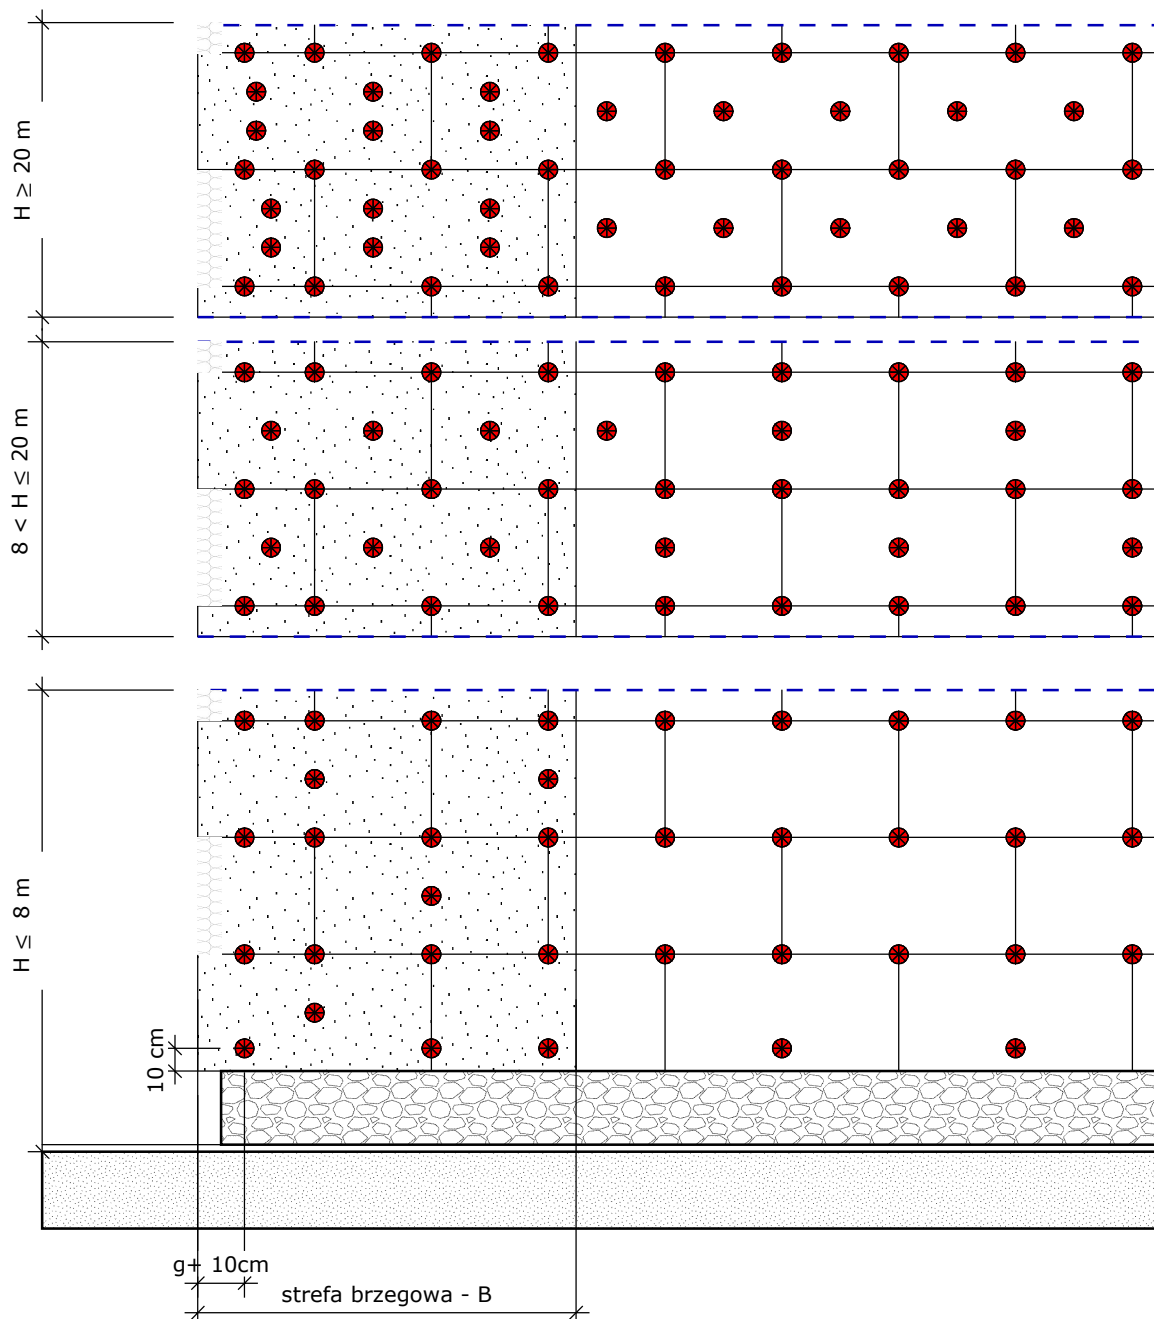

Zalecenia doboru łączników mechanicznych na 1m² ocieplonej powierzchni

Standardowe płyty izolacyjne w wełny mineralnej o wymiarach 100 x 50 cm			min. ilość łączników w zależności od wysokości nad poziomem terenu		
Podłoże	Rodzaj łącznika	Głębokość zakotwienia	wysokość H [m]	ściana	krawędź
beton i bloczki betonowe cegła pełna ceramiczna cegła pełna silikatowa ceramika szczelinowa silikaty szczelinowe pustaki z betonu lekkiego kermzytobeton beton komórkowy	z trzpieniem z tworzywa lub stalowym wbijanym lub wkręcanym	≥ 50mm	H > 20	8	12
		≥ 80mm	8 < H ≤ 20	6	8
	z trzpieniem z tworzywa lub stalowym wbijanym lub wkręcanym z wydłużoną strefą rozporu		H ≤ 8	4	6

Wyznaczenie szerokości strefy brzegowej

Szerokość strefy brzegowej stanowi 1/8 długości nakrótszej wypukłej ściany zewnętrznej budynku, lecz nie mniejszej niż 1 m i nie więcej niż 2m, czyli $B = 1/8 \min(a_1, a_2, b_1, b_2)$ i $1\text{ m} < B < 2\text{ m}$