



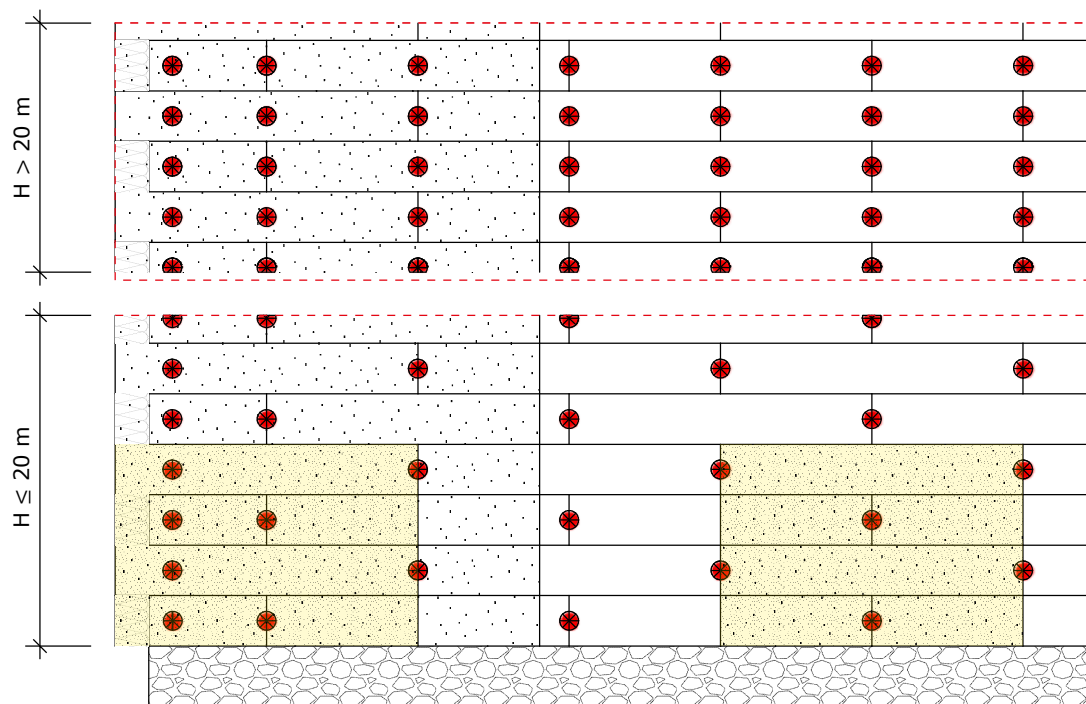

Wyznaczenie szerokości strefy brzegowej

Szerokość strefy brzegowej stanowi 1/8 długości nakrótszej wypukłej ściany zewnętrznej budynku, lecz nie mniejszej niż 1 m i nie więcej niż 2m, czyli $B = 1/8 \min(a1, a2, b1, b2)$ i $1m < B < 2m$

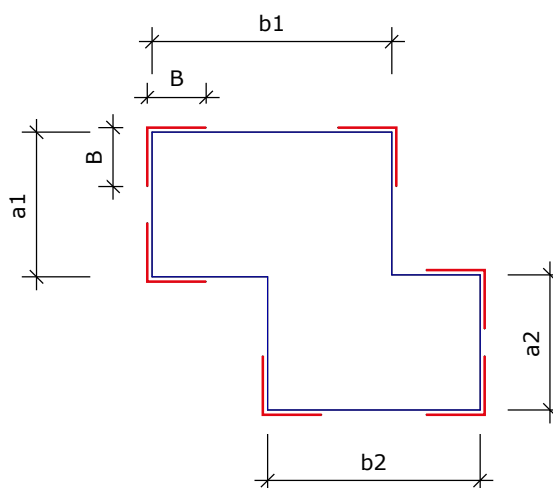

Zalecenia doboru łączników mechanicznych na 1m2 ocieplonej powierzchni

Standardowe płyty izolacyjne lamelowe z wełny mineralnej o wymiarach 120 x 20 cm			min. ilość łączników w zależności od wysokości nad poziomem terenu		
Podłoże	Rodzaj łącznika	Głębokość zakotwienia	wysokość H [m]	ściana	krawędź
beton i bloczki betonowe cegła pełna ceramiczna cegła pełna silikatowa	z trzpieniem z tworzywa lub stalowym wbijanym lub wkręcanym	$\geq 50mm$	$H > 12$	8	10
ceramika szczelinowa silikaty szczelinowe pustaki z betonu lekkiego kermzytobeton beton komórkowy	z trzpieniem z tworzywa lub stalowym wbijanym lub wkręcanym z wydłużoną strefą rozporu	$\geq 80mm$	$H \leq 12$	4	7

Wyznaczenie szerokości strefy brzegowej

Szerokość strefy brzegowej stanowi 1/8 długości nakrótszej wypukłej ściany zewnętrznej budynku, lecz nie mniejszej niż 1 m i nie więcej niż 2m, czyli $B = 1/8 \min(a1, a2, b1, b2)$ i $1m < B < 2m$