


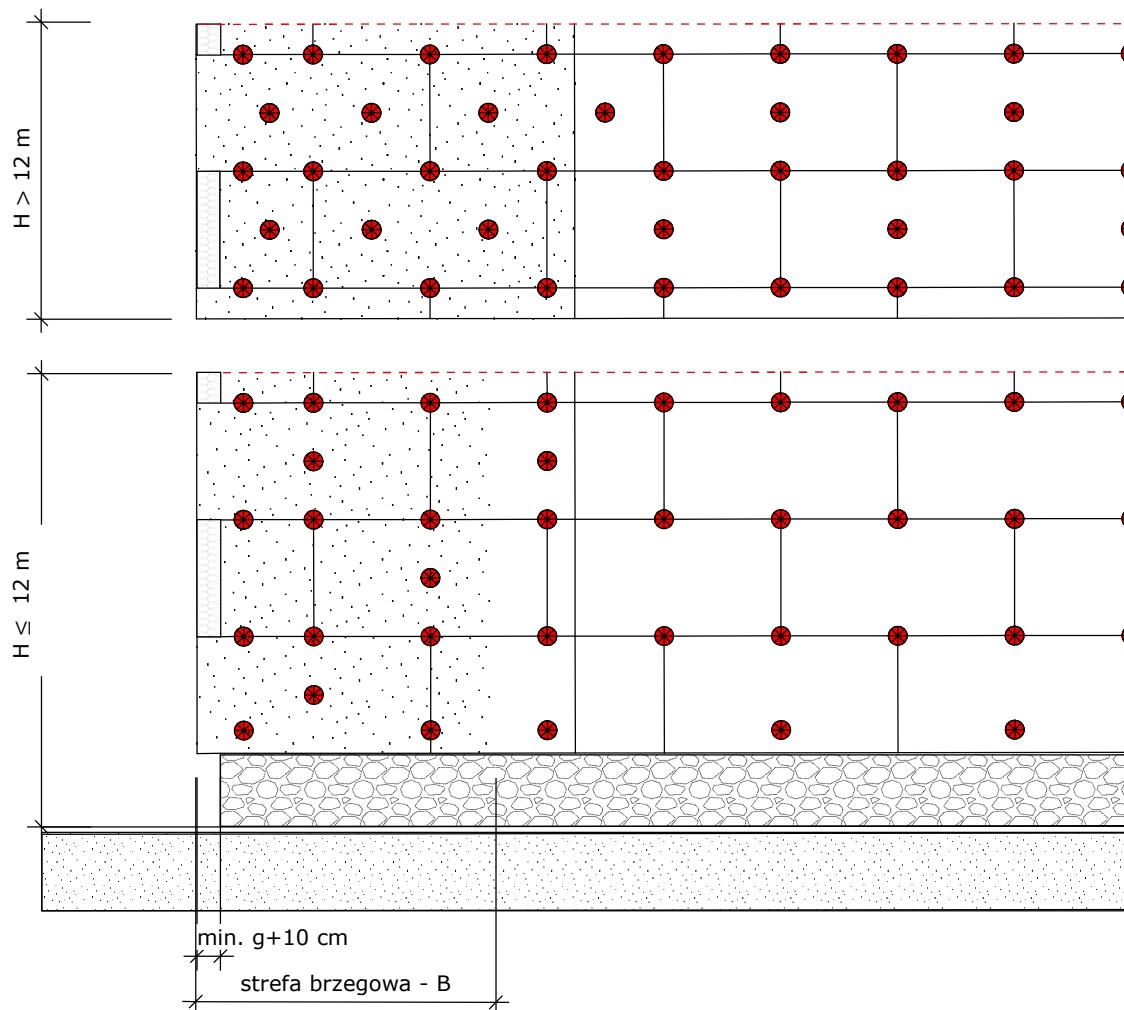

Standardowe płyty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)/70 lub CS(10)(80) wg. PN EN 13163:2004 o wymiarach 100 cm x 50 cm			min. ilość łączników w zależności od wysokości nad poziomem terenu		
Podłoże	Rodzaj łącznika	Głębokość zakotwienia	wysokość H [m]	ściana	krawędź
beton i bloczki betonowe cegła pełna ceramiczna cegła pełna silikatowa	z trzpieniem z tworzywa lub stalowym wbijanym lub wkręcanym	≥ 50mm	H > 12	4	6
ceramika szczelinowa silikaty szczelinowe pustaki z betonu lekkiego kermzytobeton beton komórkowy	z trzpieniem z tworzywa lub stalowym wbijanym lub wkręcanym z wydłużoną strefą rozporu	≥ 80mm	H ≤ 12	0	4

Wyznaczenie szerokości strefy brzegowej

Szerokość strefy brzegowej stanowi 1/8 długości nakrótszej wypukłej ściany zewnętrznej budynku, lecz nie mniejszej niż 1 m i nie więcej niż 2m, czyli $B = 1/8 \min(a_1, a_2, b_1, b_2)$ i $1m < B < 2m$